RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation N° 1-0618 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Edité le : 19/07/2021

S.I.E DU THIERS
SORNICLE

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : SLA21-10777
Identification échantillon : SLA2107-2602-1 **Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE**
Doc Adm Client : ARS
UGE : 0003 - SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'exploitant : SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'installation : SAINT MEME **Type** : UDI **Code** : 000714
PSV : 0000000753
Point de surveillance : CHEF-LIEU ST PIERRE D'ENTREMONT
Localisation exacte : MAIRIE. COIN CUISINE
Département/Commune : 73 / SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
Nature: **Eau de ressource souterraine**
Type d'eau : B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif du prélèvement : CS **Type de visite :** D1 **Type Analyse :** D103
Prélèvement : Prélevé le 16/07/2021 de 09h46 à 09h46 Réceptionné le 16/07/2021 à 11h09
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
Flaconnage SAVOIE LABO

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 16/07/2021 à 11h59

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Temps de purge	3.00	min	Observation				
Type de robinet	Mitigeur	-	Observation				

.../...

SAVOIE LABO
Rapport d'analyse Page 2 / 3
Edité le : 19/07/2021
Identification échantillon : SLA2107-2602-1
Destinataire : S.I.E DU THIERS

Doc Adm Client : ARS

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation				
Chlore libre (in situ)	0.23	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	0.26	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A			
Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C			
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	13.9	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-009	25		#
Analyses microbiologiques							
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			#
Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	10000		#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	20000		#
Microorganismes aérobies à 22°C	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			#
Caractéristiques organoleptiques							
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C			
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	257	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888			#
pH	7.96	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Température de mesure du pH	19.2	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Turbidité	0.59	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			#
Formes de l'azote							
Ammonium	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1	4		#

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Microbiologie

.../...

Identification échantillon : SLA2107-2602-1
Destinataire : S.I.E DU THIERS
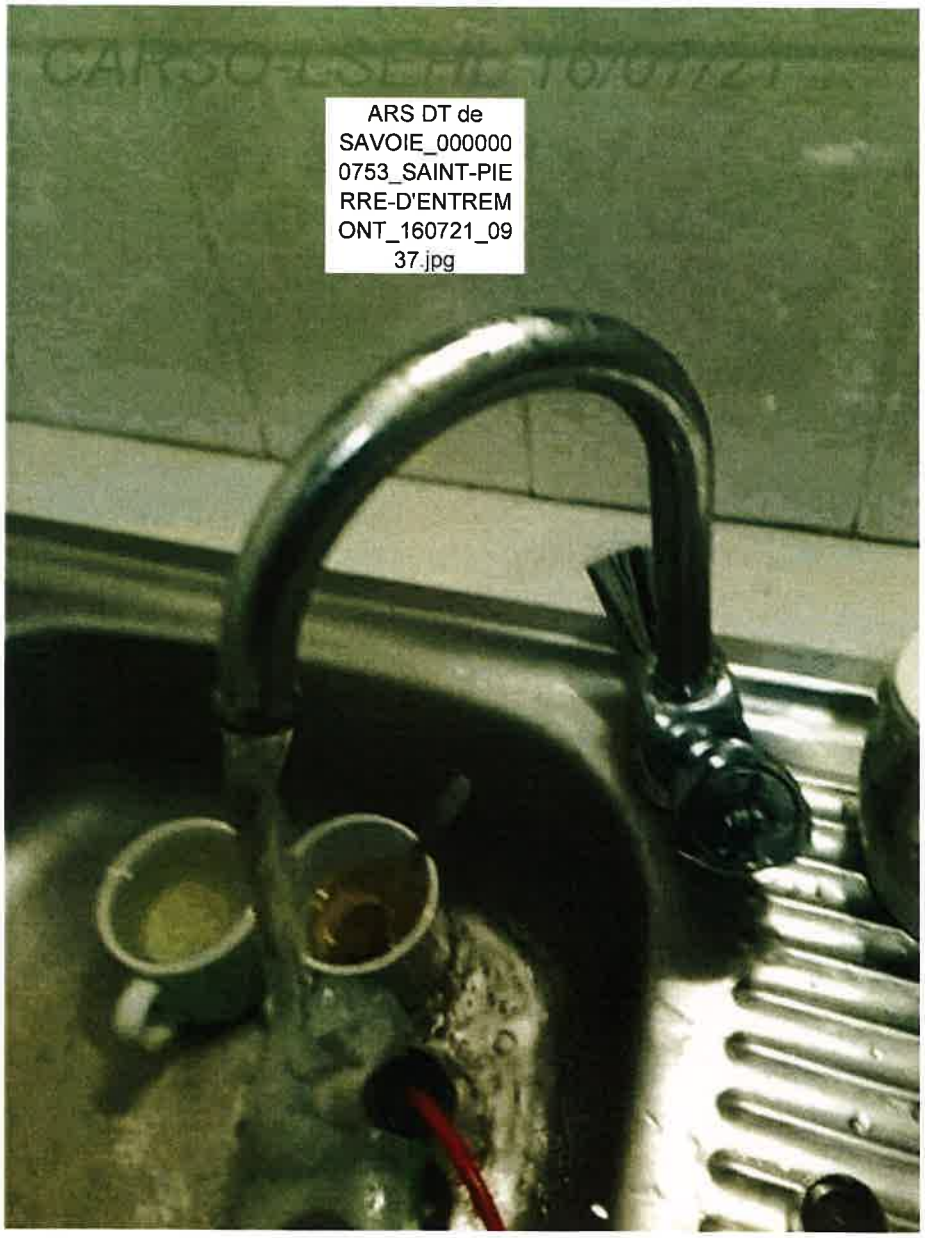
point prélevé